

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl


84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator przepustowy 12-17,5 kV typ SPWSGc 20-12(17,5)/1,25

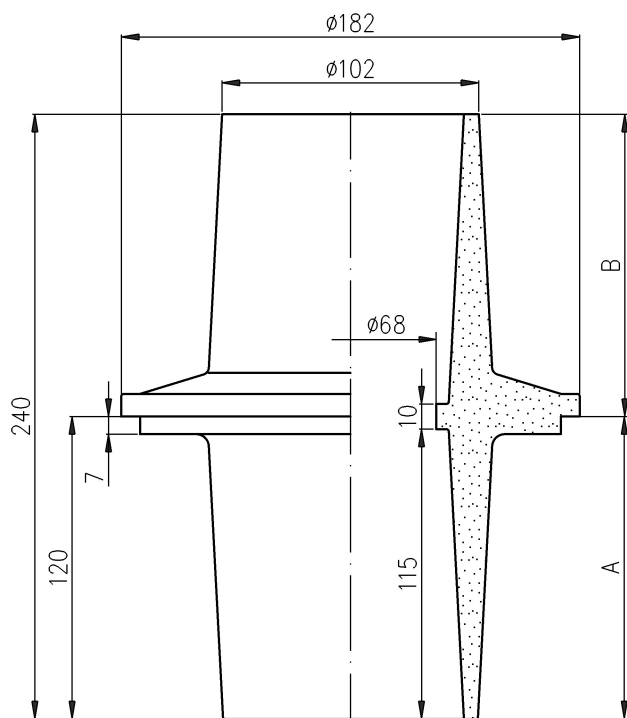


Min. średnica otworu montażowego powinna wynosić 168mm

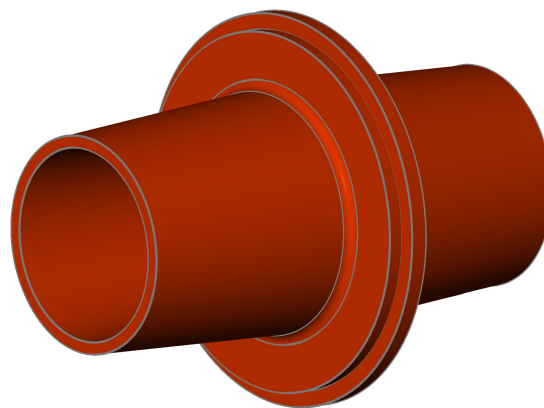

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciovowe
zgodne z PN-EN 60137
3. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

Schemat montażu izolatora

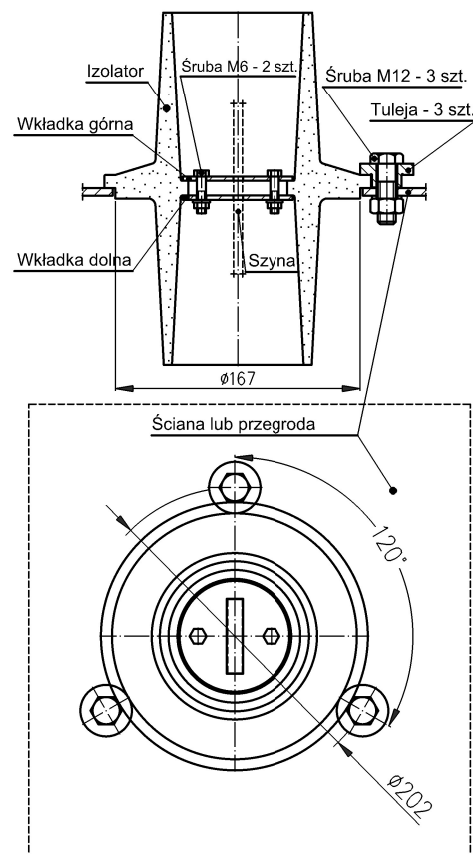

Napięcie znamionowe izolacji	12 kV	17,5 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	75 kV	95 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	38 kV	
Prąd znamionowy	1250 A	
Wytrzymałość mechaniczna	20 kN	
Droga upływu	A	152 mm
	B	146 mm
Waga	2,1 kg	

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda) przy użyciu trzech tulei i śrub M12.
2. Tuleje wchodzi w skład dostawy.
3. Centryczność szyn prądowych względem otworu izolatora zapewniają wkładki górna i dolna, mocowane do izolatora przy użyciu dwóch śrub M6.
4. Wkładki, śruby M6 i śruby M12 nie wchodzi w skład dostawy.
5. Wkładki wykonujemy pod konkretne zamówienie Klienta po podaniu wymiarów szyn.