

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel.+48 59 862 01 86;
www.boplast.pl

84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl


IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator przepustowy 12-17,5 kV typ SPWSGc 25-12(17,5)/2,5

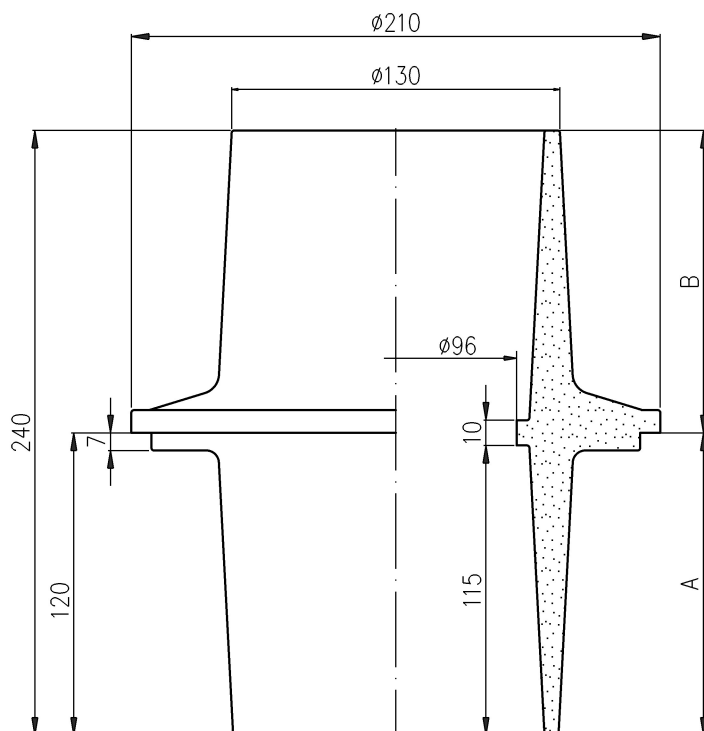


Min. średnica otworu montażowego powinna wynosić 195mm

Napięcie znamionowe izolacji	12 kV	17,5 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	75 kV	95 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	38 kV	
Prąd znamionowy	2500 A	
Wytrzymałość mechaniczna	25 kN	
Droga upływu	A	151 mm
	B	144 mm
Waga	2,8 kg	

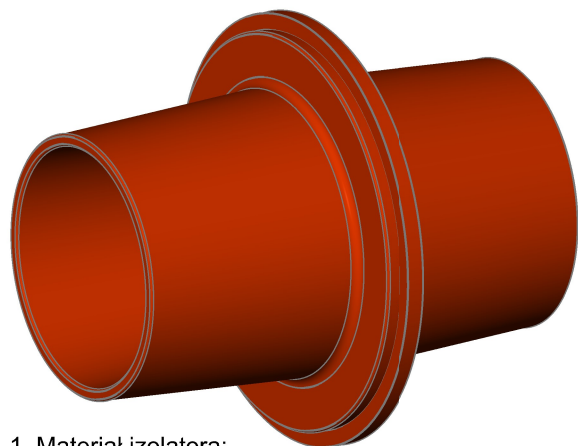

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciovowe
zgodne z PN-EN 60137
3. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

Schemat montażu izolatora

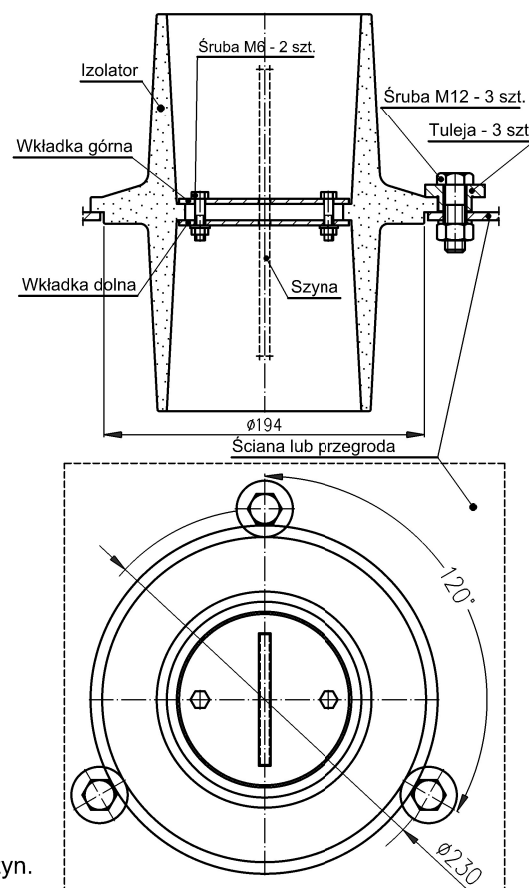

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda)
przy użyciu trzech tulei i śrub M12.
2. Tuleje wchodzi w skład dostawy.
3. Centryczność szyn prądowych względem otworu izolatora zapewniają
wkładki górna i dolna, mocowane do izolatora przy użyciu dwóch śrub M6.
4. Wkładki, śruby M6 i śruby M12 nie wchodzi w skład dostawy.
5. Wkładki wykonujemy pod konkretne zamówienie Klienta po podaniu wymiarów szyn.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego

DT BP.3.113 z dnia 21.02.2025

Przykład zamówienia:

Izolator przepustowy SPWSGc 25-12(17,5)/2,5.