

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH BOPLAST Sp. z o.o.


Adres:

ul. B.Krzywoustego 1,
tel. +48 59 862 01 86;
www.boplast.pl


84-300 Łęborg
tel. 516 198 886
e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator przepustowy 12 kV typ SPWSGc 25-12/4,0

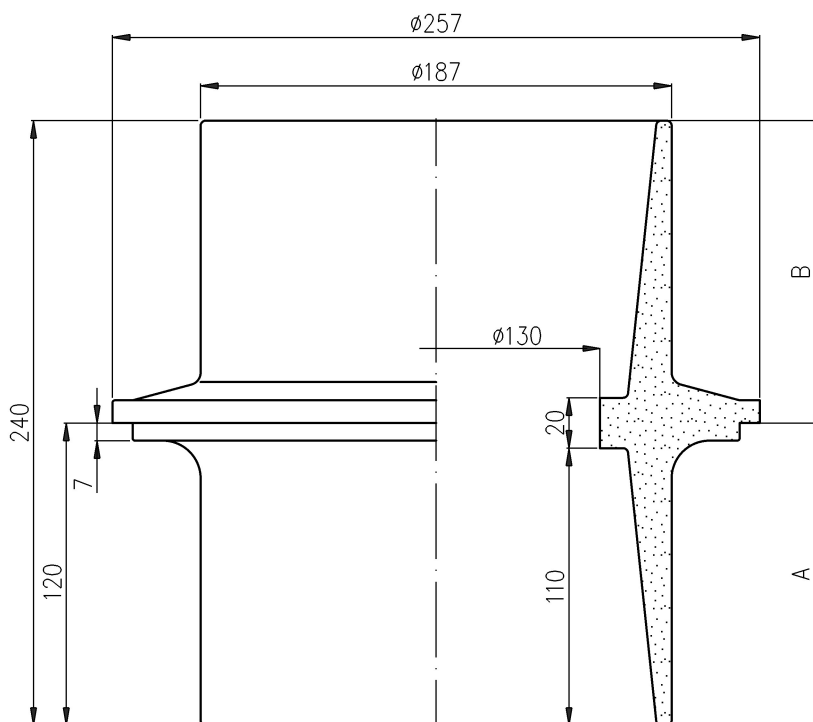


Min. średnica otworu montażowego powinna wynosić 242mm

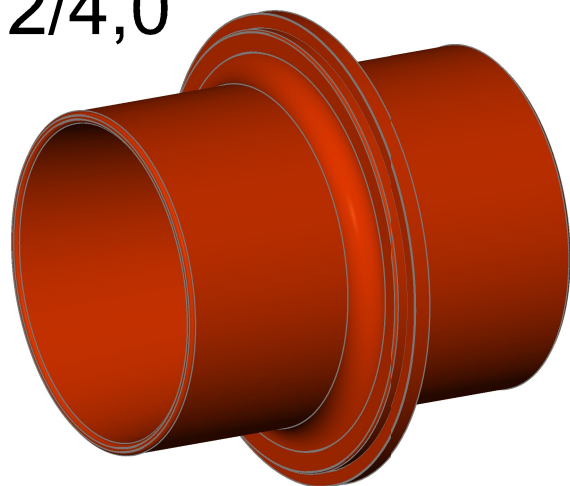

1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Wymagania napięciowe, cieplne i zwarciovowe
zgodne z PN-EN 60137
3. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych

Schemat montażu izolatora

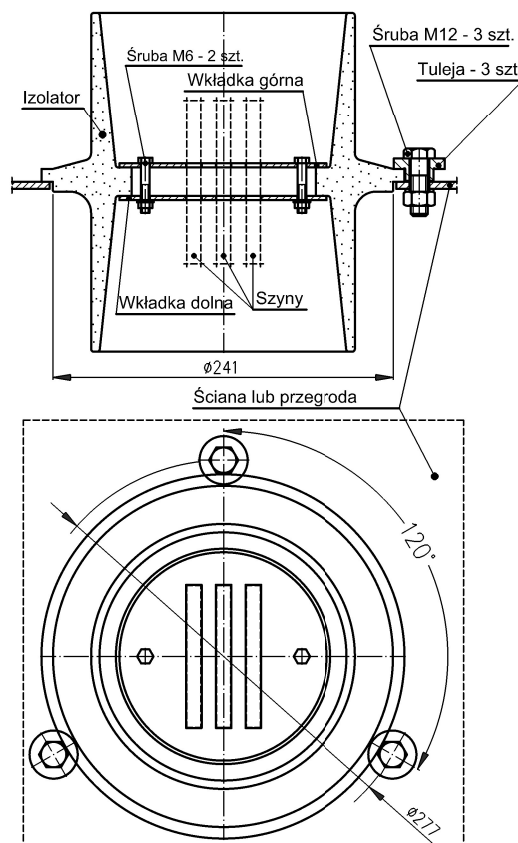

Napięcie znamionowe izolacji	12 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	75 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	28 kV
Prąd znamionowy	4000 A
Wytrzymałość mechaniczna	25 kN
Droga upływu	A 149 mm
	B 148 mm
Waga	4,0 kg

1. Izolator mocowany jest do podłoża (ściana, przegroda) przy użyciu trzech tulei i śrub M12.
2. Tuleje wchodzi w skład dostawy.
3. Centryczność szyn prądowych względem otworu izolatora zapewniają wkładki górna i dolna, mocowane do izolatora przy użyciu dwóch śrub M6.
4. Wkładki, śruby M6 i śruby M12 nie wchodzi w skład dostawy.
5. Wkładki wykonujemy pod konkretne zamówienie Klienta po podaniu wymiarów szyn.